


Ablaufdiagramm: Überwachung einer trockenen Quarantäne

1. Vorbereitung



2. Überwachung und Nachbereitung

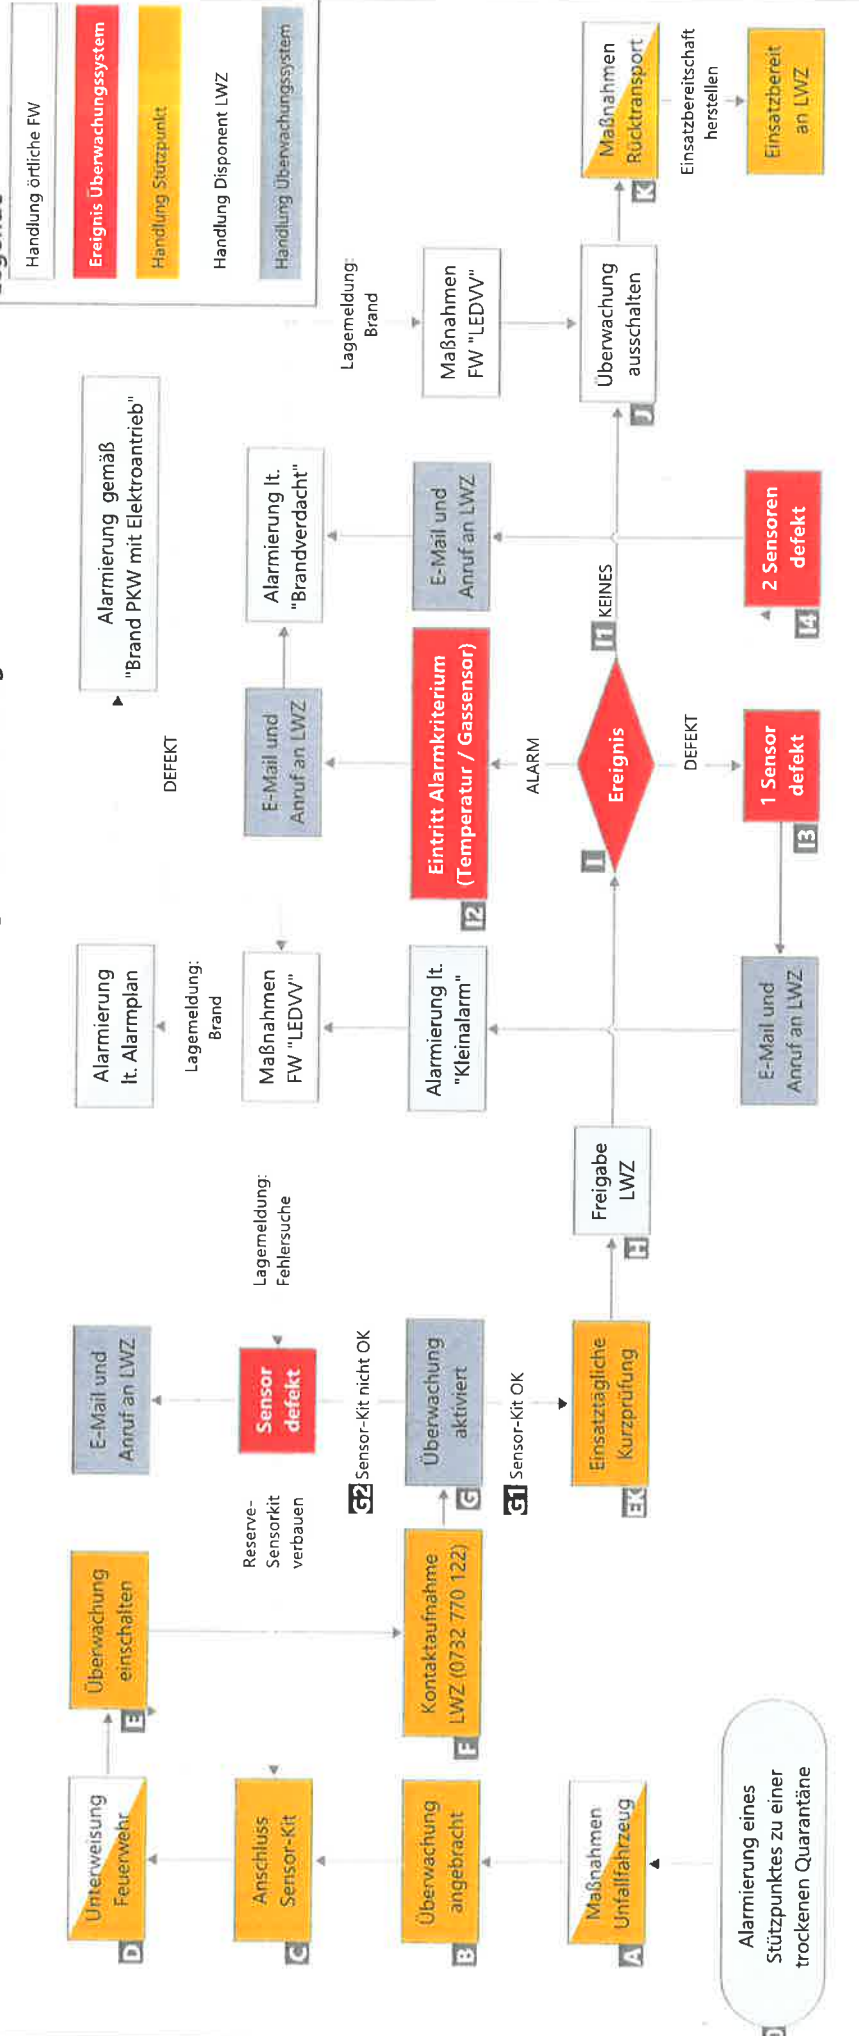

Legende

- Handlung örtliche FW
- Ereignis Überwachungssystem
- Handlung Stützpunkt
- Handlung Disponent LWZ
- Handlung Überwachungssystem

Ablauf bei Einsatz mit trockener Quarantäne

Datum: TT.MM.JJJJ | Adresse Quarantäneort:
PLZ, Ort, Adresse: | Einsatzleiter:
Handy-Nr.:

Nr	Tätigkeit	Zusatz-Information	Erledigt
-	Unterpunkt zu Tätigkeit		„X“
A	Vorbereitungstätigkeiten am Einsatzort (Quarantänestellfläche)		
	- Mobilfunknetz A1 vorhanden (mit Privathandy prüfen)		<input type="checkbox"/>
	- Wenn anderer Gemeinde: Alarmierung Pflichtbereichs-KDT (LWZ)		<input type="checkbox"/>
B	Überwachung angebracht (am weitesten von Akku entfernt)		
	- Fixierung am Schäkel (orange / blau)		<input type="checkbox"/>
C	Anschluss Sensor-Kit & Platzierung	Laufende ID:	
	- Variante 1: Zugangsöffnung (Gas + Temperatur) + Akku (Temperatur)		<input type="checkbox"/>
	- oder Variante 2: Notabgasvorrichtung (Gassensor) + Akku (2x Temperatur)		<input type="checkbox"/>
	- oder Variante 3: stichwortartige Beschreibung		<input type="checkbox"/>
D	Unterweisung Feuerwehr (ausfüllen des Dokuments nicht vergessen)		<input type="checkbox"/>
	- „Information für Feuerwehr“ überreicht		<input type="checkbox"/>
E	Überwachung einschalten	hochfahren lassen (ca. 2-3min)	
F	Kontaktaufnahme LWZ	0732 / 770 122	
	- Bekanntgabe genauer Standort, unterwiesene Person, etc.		<input type="checkbox"/>
G	Überwachung aktiviert	LED blinkt grün / E-Mail LWZ	
G 2	Sensor-Kit nicht OK		<input type="checkbox"/>
	- Stecker kontrollieren ggf. Sensor-Kit austauschen, mit C fortfahren		
G 1	Sensor-Kit OK		<input type="checkbox"/>
	EK Einsatztägliche Kurzprüfung machen (Checkliste ausfüllen)		
H	Freigabe LWZ ist erfolgt		HH : MM

EK: Checkliste einsatztägliche Kurzprüfung

Nr	Einsatztägliche Kurzprüfung: Tätigkeit:	OK	
		Ja	Nein
-	Unterpunkt zu Tätigkeit		
1	Sichtkontrolle Sensor-Kit		
	- Kabeln, Sensoren und Box in Ordnung (keine Beschädigung, 10m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prüfung Temperatursensor 1		
	- Erwärmung des Sensors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- LWZ hat Alarm erhalten, Rote LED am Schaltschrank leuchtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Prüfung Temperatursensor 2		
	- Erwärmung des Sensors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- LWZ hat Alarm erhalten, Rote LED am Schaltschrank leuchtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Unterschrift Prüfer

Unterweisung Feuerwehr

Datum: TT.MM.JJJJ | Adresse Quarantäneort:
PLZ, Ort, Adresse: | Unterweisung von:

Bereich der Unterweisung

- Hilfestellung für Unterweisung

Überwachung außer Betrieb nehmen

- LWZ anrufen, ausschalten, Sensoren aus dem Fahrzeug entfernen

Maßnahmen bei Warnung Akkuspannung niedrig / kritisch

- Akku-Ladegerät anschließen, Spannungsversorgung herstellen
- LWZ anrufen, Information Stützpunkt
- „Fehlerbehebung von Feuerwehr“ beachten

Maßnahmen bei defektem Sensor / defekten Sensoren

- LWZ anrufen, Sensor-Kit tauschen laut „Fehlerbehebung von Feuerwehr“
- Rücksprache mit Stützpunkt

Maßnahmen bei Alarmierung Brandverdacht

- Maßnahmen zur Schadenseindämmung, Lagemeldung an LWZ
- Rücksprache mit Stützpunkt

Maßnahmen bei defektem Außentemperatursensor

- LWZ anrufen, Rücksprache mit Stützpunkt
- „Fehlerbehebung von Feuerwehr“ beachten

Maßnahmen bei sonstigen Fehlern

- Rücksprache mit Stützpunkt
- ggf. „Fehlerbehebung von Feuerwehr“ beachten

Übergabe Unterlagen und Material

- Unterlagen:
 - + „Fehlerbehebung von Feuerwehr“
 - + „Information für Feuerwehr“
 - + Checkliste Überwachungssystem
- Material: **(nicht bei AB-Mulde stehen lassen!)**
 - + Schlüssel von Schlüsselschalter
 - + Ladegerät für Überwachungssystem
 - + Ersatz-Sensor-Kit mit Prüfprotokoll

Vorname, Nachname, Telefonnummer

Unterschrift

Unterschrift von Unterweiser